


Allmänna förutsättningar och förklaringar:

I snedtak monteras genom-trampringssäkra halkskydd.

Tjocklekar och dimensioner anges i millimeter.

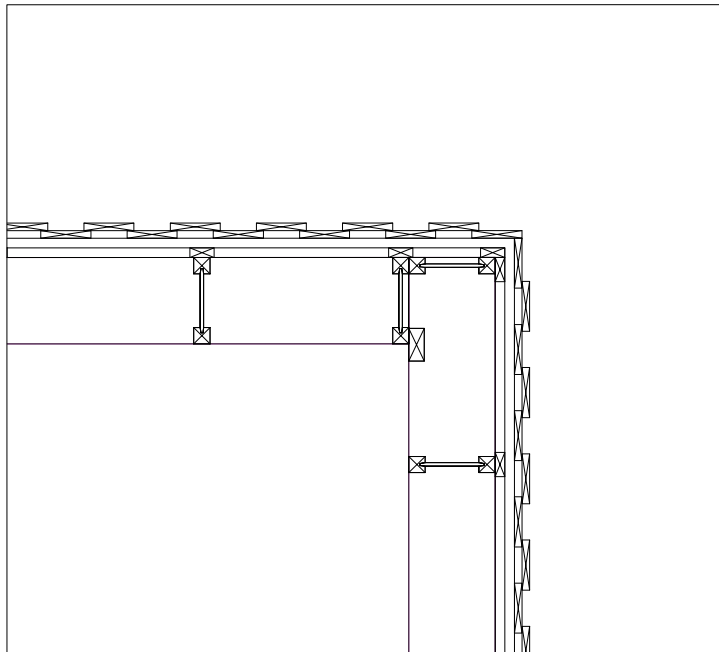


Yttervägg 1
Lockpanel stående panel
Liggande 28x70 spikläkt c400
Stående 28x70 spikläkt c400
Vindskydd - duk eller skiva
Lättbalkar och Termoträisolering
Dimensionerat U-värde $\lambda d=0,038$
enligt ETA 12/0240
Lufttät ångbroms
28x70 c400 alt. skiva
Panel eller skiva

Snedtak
Yttertakbeklädnad
Råspont/skiva
Ev. luftspaltsskiva
Lättbalkar och Termoträisolering
Dimensionerat U-värde $\lambda d=0,038$
enligt ETA 12/0240
Lufttät ångbroms
28x70 c300
Panel eller skiva

Vindsbjälklag
Lättbalkar och Termoträisolering
Dimensionerat U-värde $\lambda d=0,038$
enligt ETA 12/0240
Ångbroms
28x70 c300
Panel eller skiva

Yttervägg 2
Liggande panel
Stående 28x70 spikläkt c400
Liggande 28x70 spikläkt c400
Vindskydd - duk eller skiva
Lättbalkar och Termoträisolering
Dimensionerat U-värde $\lambda d=0,038$
enligt ETA 12/0240
Lufttät ångbroms
28x70 c400 alt. skiva
Panel eller skiva

Golvbjälklag
Skiva
Lättbalkar och Termoträisolering
Dimensionerat U-värde $\lambda d=0,038$
enligt ETA 12/0240
Trossbottenskiva
Läkt

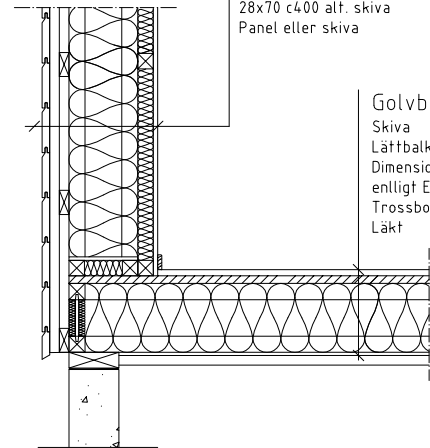

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

	Principritning		DATUM 2018-06-19	
	Konstruktionssektion		ANSVARIG	
			SKALA	
	UPPDRAG NR/RITN. NR ReidarBerglund	RIT/KONSTR AV	HANDLÄGGARE	NUMMER BET